


KONTEYNERLERİN İŞARETLEMESİ

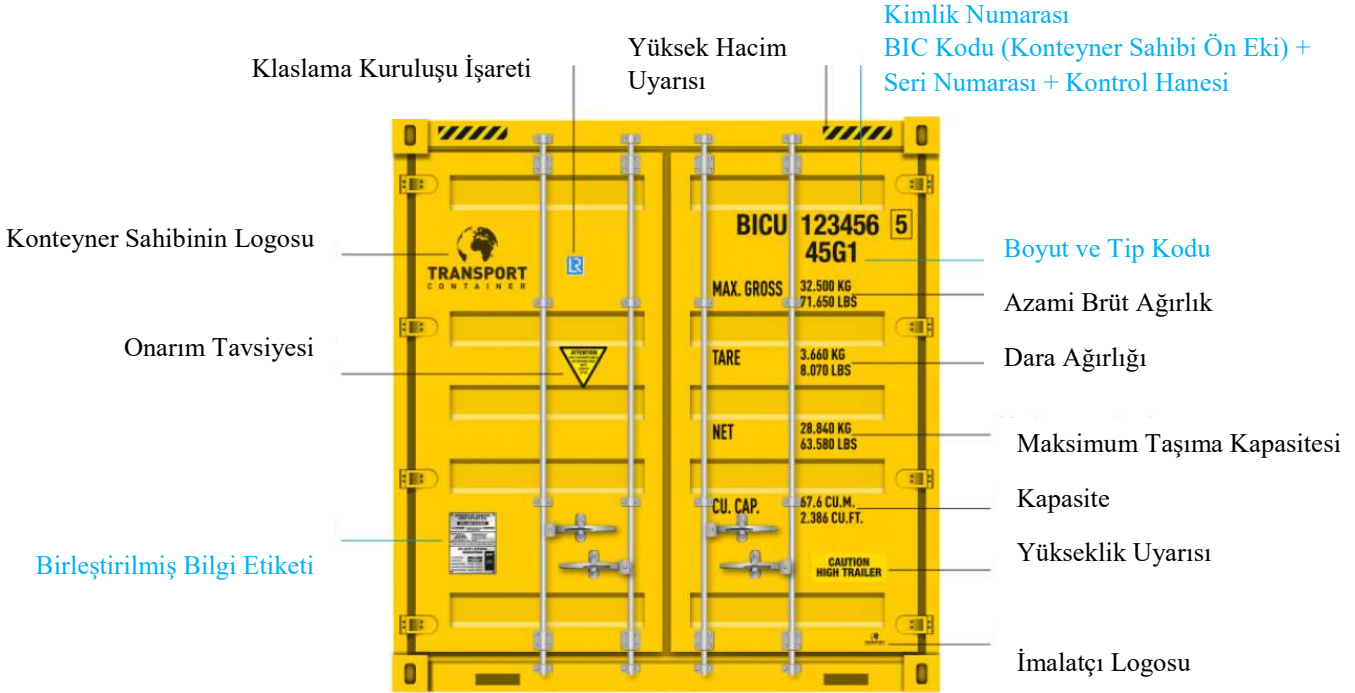

ZORUNLU OPERASYONEL İŞARETLER

Operasyonel işaretler, yalnızca konteynerlerin hareketi için talep edilen bilgileri iletmek veya görsel uyarı vermek için tasarlanmıştır. Bunlar, şunlarla ilgilidir:

- konteynerlerin ağırlığı,
- genel elektrik tehlikesine ilişkin bir uyarı işareti,
- 2,6 m'den (8 ft 6 inç) daha yüksek konteynerler için bir yükseklik işareti.

Azami brüt ve dara kütle

A. AZAMİ BRÜT VE DARA KÜTLE

Konteynerlerin üzerine, asgari 50 mm yüksekliğinde karakterlerle aşağıda belirtildiği gibi işaretlenecektir.

Azami brüt kütle, CSC onayı plakasında belirtilenle aynı olacaktır.

Bazı konteyner sahipleri, ayrıca dara altında, taşıma kapasitesi olarak net ağırlığı da belirtmektedir.

Genel elektrik tehlikesi uyarı işareti

B. GENEL ELEKTRİK TEHLİKESİ UYARI İŞARETİ

Merdivenle donatılmış tüm konteynerler için genel elektrik tehlikesi zorunlu uyarı işareti, siyah çerçeveli sarı bir arka plan üzerine siyah bir sembolden oluşacaktır.

Sembol yüksekliği (şimşek çakması), asgari 175 mm (6,875 inç) olacaktır. Siyah çerçevenin dış kenarları arasında ölçülen uyarı işareti boyutu, en az 230 mm (9 inç) olacaktır.

İşaret, merdivenin bitişiğindeki bir alanda yer alacaktır.

2,6 m'den (8 ft 6 inç) daha yüksek konteynerler için yükseklik işaretleri

C. 2,6 M'DEN (8 FT 6 İNÇTEN) DAHA YÜKSEK KONTEYNERLER İÇİN YÜKSEKLİK İŞARETLERİ

2,6 m'den (8 ft 6 inç) daha yüksek konteynerler için zorunlu yükseklik işaretleri, siyah çerçeveli sarı bir arka plan üzerine siyah rakamlardan oluşur.

Üstteki rakamlar, yüksekliği metre cinsinden bir ondalık sayı (0,1 m) şeklinde verecektir, ancak gerçek yükseklikten daha küçük göstermeyecektir.

Alt rakamlar, yüksekliği fit cinsinden en yakın inç olarak belirtecek, ancak gerçek yükseklikten daha küçük göstermeyecektir. Alan kazanmak için, sırasıyla fit ve inç için ft ve in yerine ' ve " sembolleri kullanılır.

Siyah çerçevenin dış kenarları arasında ölçülen işaret boyutu, 115 mm x 155 mm (6 in x 4,5 in) az olmayacaktır ve netlik açısından rakamların boyutu mümkün olduğu kadar geniş olmalıdır.

İşaret, her konteynerin iki yerine yerleştirilecektir: örneğin, konteyner kimlik numarasının altına, konteynerin üstünden en fazla 1,2 m (4 ft) ve sağ köşeden 0,6 m (2 ft) bir mesafede, her tarafta sağ köşeye yakın.

İşaretlemenin Kalitesi

ISO Standartları, işaretleme kalitesine ilişkin kurallar sağlamaz. Mümkün olduğu ölçüde, konteynerin kullanım süresi boyunca dayanacak ve ideal olarak plastik film kullanılan işaretlemelemlerin tercih edilmesi tavsiye edilir. Ayrıntılı tavsiyelere, Şubat 2017 tarihinde güncellenmiş Konteynerler için Gümrük Sözleşmesi Bölüm XV'ten ulaşılabilir. İlgili bölüme [buradan](#) ulaşabilirsiniz.